



Щит АСУ – 694x604x27 – рамка  
 АВВ U 42 – 684x560x120 – ниша  
 ГРУППЫ АСУ  
 ~50 кабелей НУМ

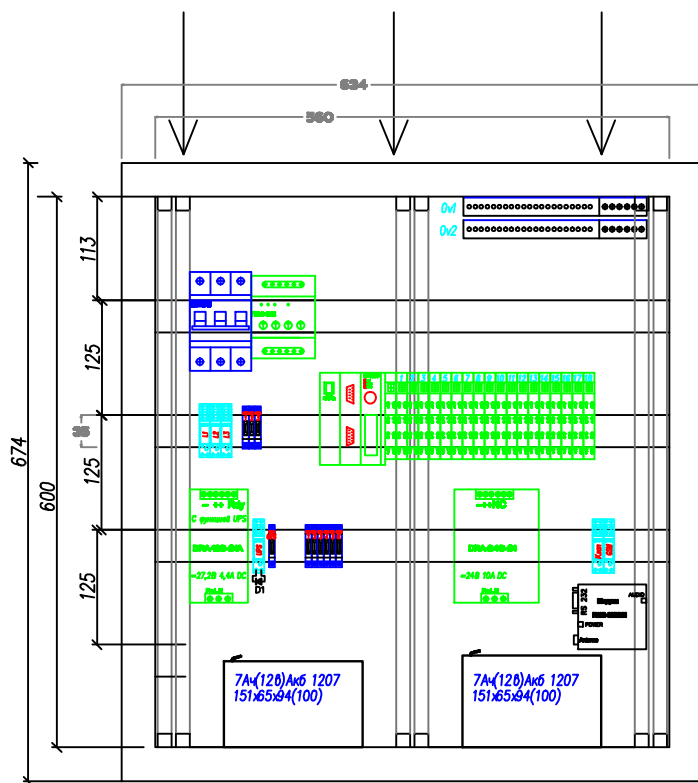

PE – контур заземления

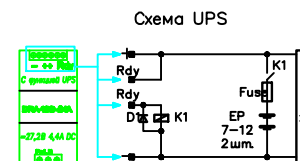

Исполн. №	
Подпись и дата	

2010.10 – АСУ					
Ленинградская Обл., Приморский Р-н, Поселок 3					
Имя	Конт.	Листы	Листы	Листы	Листы
Разработал	Разанов			Индивидуальный Комтедж Автоматическая Система Управления	Сторона 11
Проверил	3				1
ГИП	----			План сборки щита АСУ	ООО "ДБС"